


表面光洁度	其余
热处理	
表面处理	

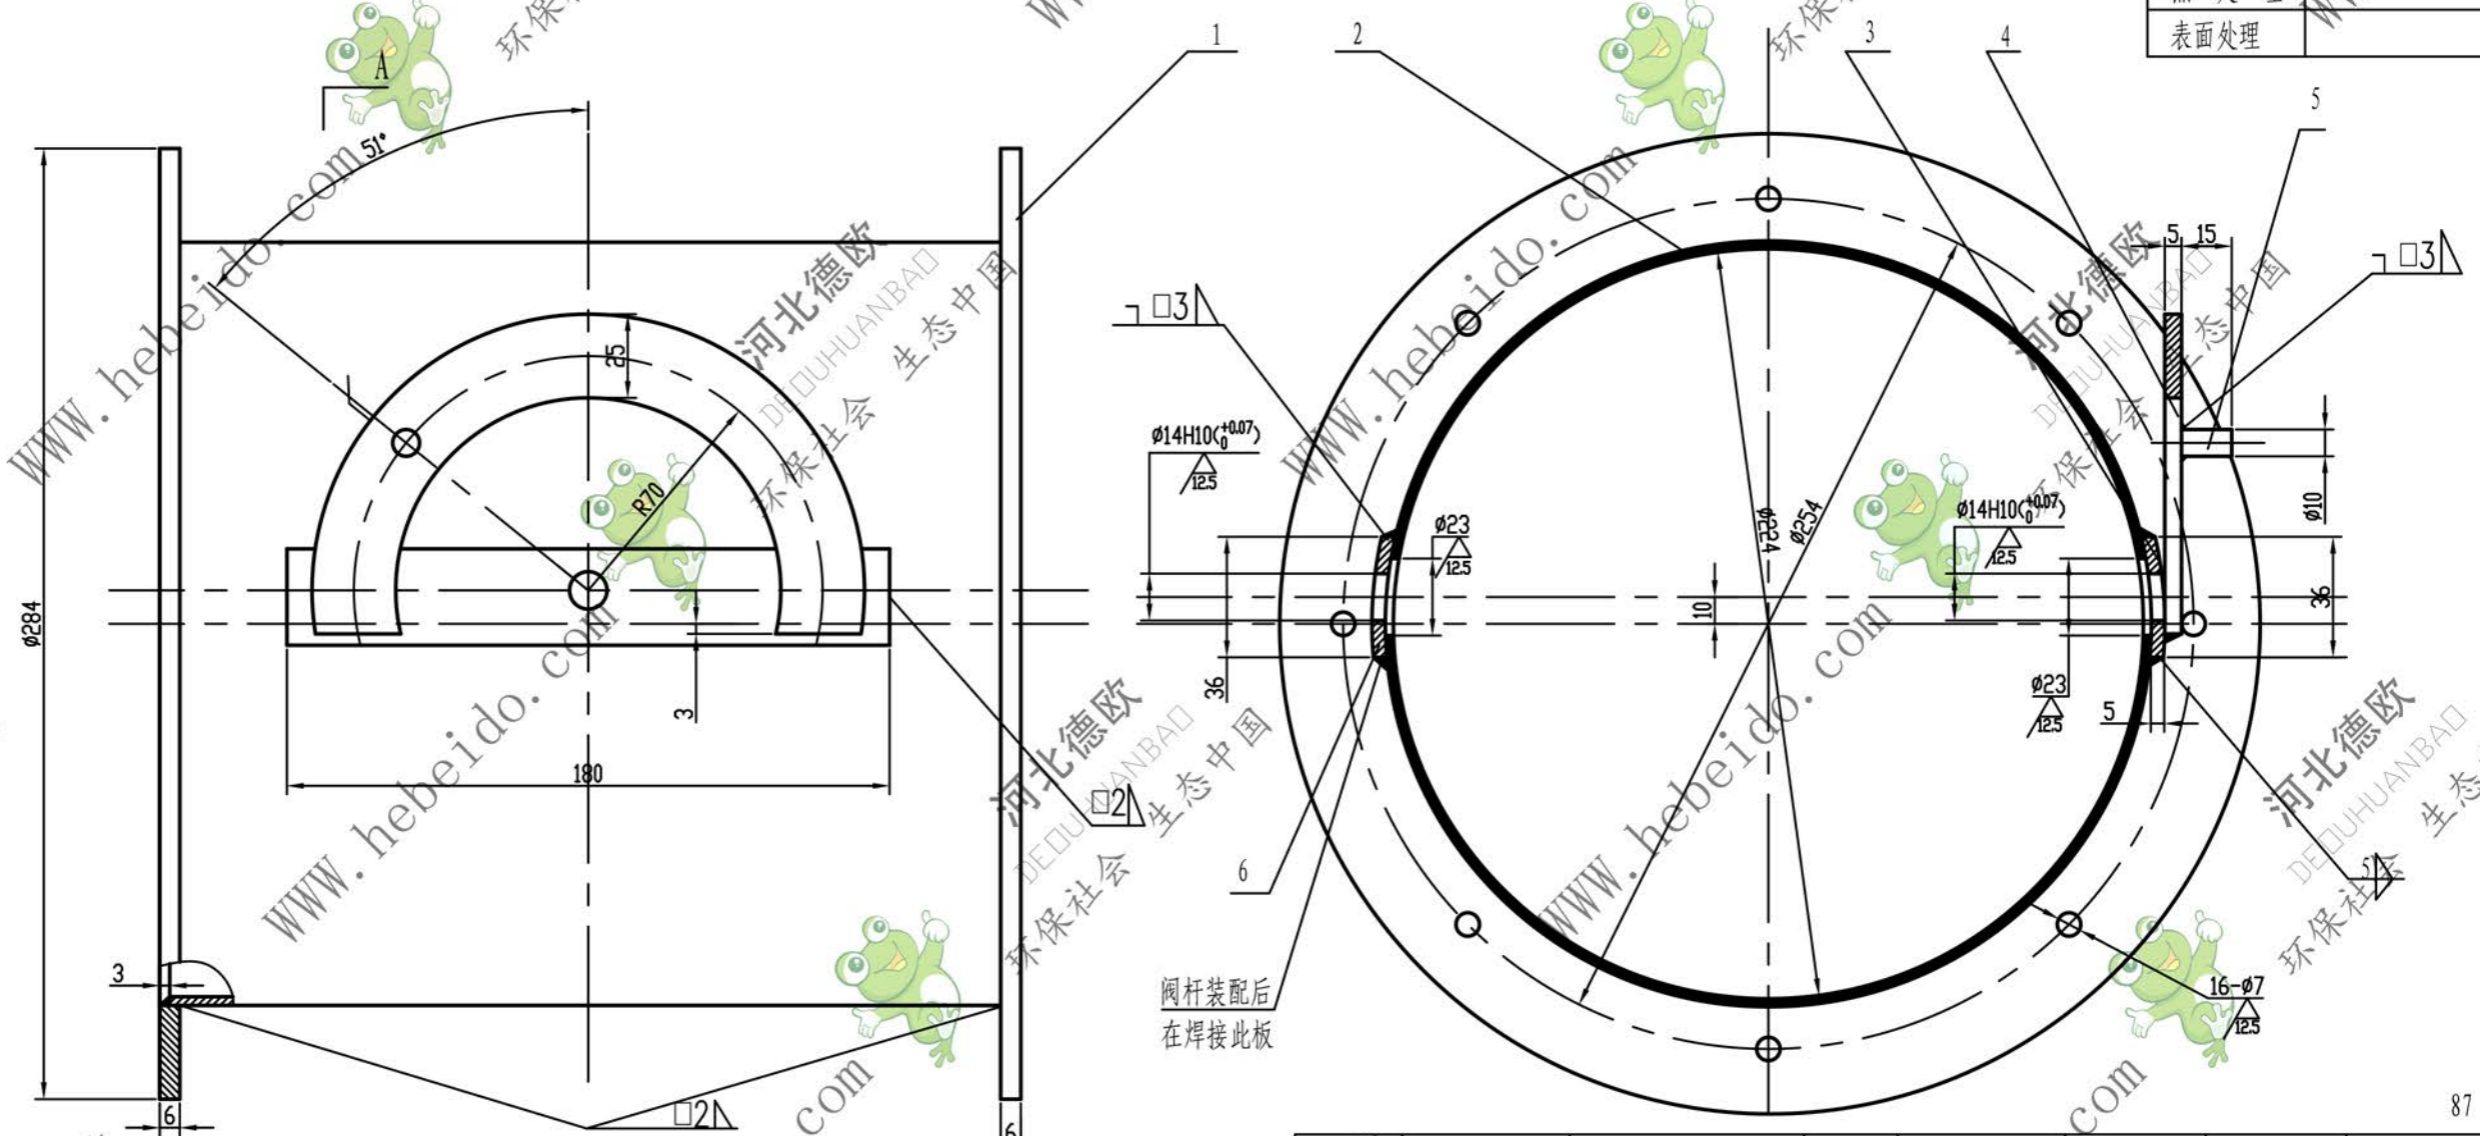

阀杆装配后  
在焊接此板

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
6		钢板 $\delta 5$	1	Q235-A	0.03	0.03	
		圆钢 $\phi 10-15$	1	Q235-A	0.01	0.01	
4		扁钢 25*5-230	1	Q235-A	0.23	0.23	
3		扁钢 36*5-180	1	Q235-A	0.25	0.25	
2		钢板 $\delta 3$	1	Q235-A	2.5	2.5	
1		扁钢 28*6-755	1	Q235-A	0.96	1.92	

通用技术条件  
JB/ZQ4000

XZ02-13-0102

标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计						S A	5	1:2
制图						共	张	第
审核						张	第	张
工艺						材料: Q235-A	件数: 1	

